

# **Beredskabsplan for Andelsselskabet Lellinge Vandværk**

Andelsselskabet Lellinge Vandværk  
Vinkelstien 8  
4600 Køge

Telefon: 56821981  
CVRnr.: 59519115  
Mail: Jensotto22@gmail.com  
Hjemmeside [www. Lellinge vandvaerk.dk](http://www.Lellinge.vandvaerk.dk)

Lellinge 06.02.2023

## Indholdsfortegnelse

Generelt.....	3
Alarmeringsliste – bestyrelse og myndigheder.....	5
Alarmliste – aftagere.....	6
Alarmeringsliste – håndværkere og diverse.....	7
Forurening af produktionsanlæg.....	8
Akut forurening, der truer en råvandsboring.....	9
Trusler om terror eller anden sabotage.....	10
Brand og eksplosion.....	11
Lækager på ledningsnettet.....	12
Strømsvigt.....	13
Etablering af nødforsyning:.....	14
Rapportblad.....	14
Skabelon for pressemeddelelse.....	16
Skabelon til forbrugerbrev.....	17
Kogeanbefaling.....	18
Eksempel på påbud fra kommunen.....	19
Distributionsliste.....	20

Bilag: Det centrale ledningsnet

# Generelt

## 1. Beredskabsplan for Andelsselskabet Lellinge Vandværk

Denne beredskabsplan for vandværket er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandforsyning i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt, rent drikkevand. Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Det gælder især telefonlisterne.

Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt.

## 2. Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt, rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Prioriteringen af ansvar er som følger:

### 1. formand, 2. næstformand, 3. tilsynsførende

Det vil sige, at hvis formanden er til stede, er han den ansvarlige og den, der udtaler sig. Hvis ikke han er til stede, overgår ansvaret til nr. 2 osv.

Sommerferieplan forefindes på vandværket af hensyn til ovennævnte ansvarsplan.

Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens myndigheds afdeling eller beredskabet skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, trusler om sabotage m.m.) kontaktes kommunens beredskabschef straks, og herefter har han det overordnede ansvar for det videre forløb, hvor der eventuelt skal sammensættes en koordinationsgruppe. I denne gruppe skal der altid være en repræsentant for vandværket.

Kommunens ansvar er at sikre, at årsagen til problemerne findes og afhjælpes, og at der træffes de nødvendige forholdsregler. Forbrugerne informeres om, hvilke problemer der er med drikkevandsforsyningen, samt hvilke tiltag, der skal foretages. Dette gør kommunen via et påbud til vandforsyningen. En kopi af et påbud ses som bilag.

Hvis der foretages **desinfektion**, så kræves der godkendelse af myndighederne. Det uanset om den foretages på borer, i tanke eller på ledningsnettet. Det gælder uanset hvilket desinficeringsmiddel, der anvendes.

Sundhedsstyrelsen via Embedslægeinstitutionen rådgiver kommunen, og kommunen har hele kontakten til embedslægen.

## 3. Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinier i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge **sund fornuft** i alle situationer.

En hurtig **alarmering og uddelegering** af opgaver til de driftsansvarlige for værket er vigtig i alle beredskabssituationer. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVS-installatør, el-installatør og graveentreprenør, m.v.

I hver eneste beredskabssituation noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetejgnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.

Forsikringsselskabet Tryg, evt. via FVD, underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

## Alarmeringsliste – bestyrelse og myndigheder

Andelsselskabet Lellinge Vandværks bestyrelse					
Betegnelse	Navn	Adresse	Tlf. arbejde	Tlf. privat	Mobiltlf.
Formand	Mogens Møller Hansen Mogensmoeller@kabelmail.dk	Strædet 12		56820833	51514803
Næstformand. Drift ansvarlig.	Torben Hald Torbenhald@privat.dk	Grønnevej 18B			30948606
Kasserer	Jens Otto Pedersen jensotto22@gmail.com	Strædet 6			20930519
Bestyrelsesmedlem	Hans Jørgen Lintrup	Overdrevsvejen 65			40414075
Bestyrelsesmedlem	Helge Pedersen	Overdrevsvejen 8			40132744
Bestyrelsesmedlem	Esther Jeritslev	Grønnevej 18A			29462015
Bestyrelsesmedlem	Henrik Rolsted	Sønderledet 12			30663512
Tilsynsførende	Sten Henriksen <a href="mailto:skovbo-vvs@mail.dk">skovbo-vvs@mail.dk</a>	Skovbovej 1, Bjæverskov	56872301		70122021

Myndigheder					
Embedslægen	Kun kontakt via Køge Kommune				
Beredskab ETK Brand og redning		Akut telefon <b>112</b> 56676710			
Køge Kommune	Lukas Samuelson Sanne Bagge Petersen		56672548 56672419		24941798
Redningsberedskab Køge		Tigervej 1	5667 6714		
Køge Kommune Borgerservice		Torvet 1	5667 6767		
Vandanalyser	Eurofins A/S	Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup	70224296		Vagttelefon 2041 4137
Fødevarer Region Øst			5614 4242		
Alarmcentralen			112		
Politi (nærmeste st.)			114		
Falck, Køge		Vagtcentralen	1818		
Lægevagten, Roskilde		Vagtcentral	1818		
Rigshospitalets Giftinformationscenter			3545 3545		

## Alarmliste – aftagere

<b>Følsomme forbrugere</b>					
<b>Betegnelse</b>	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Tlf. arbejde</b>	<b>Tlf. privat</b>	<b>Mobiltlf.</b>
Institutioner	Følleshavegård	Overdrevsvejen 26			?
Ældrecentre					
Tandlæger					
Levnedsmiddelfabr.	Dagligbrugsen	Ringstedvej 210	56820324		
Andre					

<b>Husdyrhold</b>					
<b>Betegnelse</b>	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Tlf. arbejde</b>	<b>Tlf. privat</b>	<b>Mobiltlf.</b>

## Alarmeringsliste – håndværkere og diverse

Håndværkere og materiel					
Betegnelse	Navn	Adresse	Tlf. arbejde	Tlf. privat	Mobiltlf.
<b>Ledningsanlæg</b>					
Ledningsplaner	Lellinge Vandværk	Vinkelstien 8	5682 1981		51514803
VVS-installatør	Skovbo VVS	Skovbovej 1	5687 2301	5687 2302	4031 6293
Grave-entreprenør	Skovbo VVS	Skovbovej 1	5687 2301	5687 2302	4031 6293
Lækagesøgning	Skovbo VVS	Skovbovej 1	5687 2301	5687 2302	4031 6293
<b>Vandværk</b>					
Elforsyning	Andel		7029 2929		
Nødstrømsanlæg	Eget anlæg	Manuel opstart			
El-installatør	ES-Elektrikeren A/S	Hovedgaden 56 E 4140 Borup	5752 6475		4013 3408
Tankvognstransport	Johs. Rasmussen Svebølle A/S	Øresøvej 2 4470 Svebølle	5629 3123		
PLC-Styringsanlæg	X Automation A/S	Hagensvej 4 9530 Støvring	99351610		
Boringer	Brøker	Spånnebæk 7 4300 Holbæk	56676050		
Vanddunke og vandbeholdere	Beredskabschefen eller direkte indkøb				

Andre nyttige navne og adresser					
Vandværk, Køge	Klar	Vasebækvej 40	56652222		
Lokale aviser	Dagbladet	Torvet 10, Køge	5665 0701		
	Køge Mediecenter	Torvet 19A	56658200		
Radiostationer	DR P4 København	København	3520 6800		
	DR Sjælland	Næstved	5575 3400		
	Radio Køge	Køge	5665 5222		
	TV 2 Lorry	København	3838 5555		

## Forurening af produktionsanlæg

Forurening vil som regel blive konstateret ved regelmæssig kontrol af vandkvaliteten, men kan også forekomme ved konstateret afsmag i vandet eller ved sygdomstilfælde blandt forbrugerne.

<b>Alarm indgået</b>	<p>Notér tidspunkt og hvordan melding er indgået.</p> <p>Hvis forureningen er konstateret ved analyse, vurderer Køge Kommune, beredskabschefen, og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats.</p>
<b>Varsling</b>	<p>Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultaterne, adviseres Køge Kommune samt redningsberedskabet.</p> <p>Uden for normal arbejdstid benyttes 112 eller redningsberedskabet direkte.</p>
<b>Konsekvenser</b>	<p>Årsagen til forureningen undersøges i samarbejde med relevante rådgivere samt Eurofins. Stammer forureningen fra en boring, ledningsnet, rentvandsbeholder eller produktionsanlæg?</p> <p>Konsekvenserne ved at afspærre ledninger og anlæg vurderes ved hjælp af ledningsplaner mv.</p>
<b>Handling</b>	<p>Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud mv. vurderes i samarbejde med kommunen. Alternativ vandforsyning etableres i form af nødforsyning fra Køge Vandværk eller tankvogne og vanddunke.</p> <p>Boring eller produktionsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt.</p>
<b>Information</b>	<p>Forbrugerne orienteres om situationen i pressemeddelelser, husstandsomdelte løbesedler og/eller opslag på relevante steder.</p> <p>Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. drikkeforbud, kogepåbud, muligheder for alternativ vandforsyning.</p> <p>Vandværkets hjemmeside opdateres om situationen.</p>
<b>Udbedring af skade</b>	<p>Udbedring af skader påbegyndes.</p> <p>Under skadesudbedring vurderes vandkvaliteten løbende ved hjælp af analyser, og kommunen holdes orienteret.</p>
<b>Opfølgning</b>	<p>Forbrugerne informeres med nyheder om situationen, og under alle omstændigheder, når skaden er udbedret og situationen igen er normal.</p> <p>Løbesedler, presse, radio mv. bør inddrages ved større forureninger.</p>
<b>NB!</b>	<p>Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.</p> <p>Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.</p>



## Akut forurening, der truer en råvandsboring

<b>Alarm indgået</b>	<p>Notér tidspunkt og hvordan melding er indgået.</p> <p>Ved ekstern henvendelse, noteres navn og adresse, og der spørges til eventuelle skader samt skadelokalitet.</p>
<b>Varsling</b>	<p>Såfremt forureningen skyldes eksternt uheld eller forhold uden for vandværket, anmeldes uheldet til en eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formand og tilsynsførende</li> <li>• beredskabschefen</li> <li>• politiet</li> <li>• Køge Kommune</li> </ul> <p>Førsteindsats på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunens beredskabschef eller indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder.</p>
<b>Konsekvenser</b>	<p>Konsekvens af at afspærre råvandsforsyning fra det berørte område undersøges ved hjælp af ledningsplaner. Det vurderes, om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag.</p> <p>Ved mindste tvivl afbrydes oppumpningen fra råvandsboringen.</p>
<b>Handling</b>	<p>Området lokaliseres og afspærres ved hjælp af afspærringsmateriel.</p> <p>Etabler eventuel nødforsyning.</p> <p>Falck og politi informeres om, i hvilket område der er afspærret.</p>
<b>Information</b>	<p>Berørte naboer og nærliggende virksomheder holdes orienteret i samråd med kommunen.</p> <p>Vandværkets hjemmeside opdateres om situationen i samråd med kommunen.</p>
<b>Udbedring af skade</b>	<p>Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse samt ledningsoplysninger fra LER.</p> <p>Kontakt graveentreprenør og påbegynd oprydning hurtigst muligt.</p>
<b>Endelig oprensning</b>	<p>Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for miljøområdet i kommunen, der forestår den endelige oprensning.</p>
<b>Opfølgning</b>	<p>De berørte naboer informeres igen, når situationen er normal.</p>
<b>NB!</b>	<p>Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.</p> <p>Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.</p>
<b>Desinfektion</b>	<p>Desinfektion kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages på borer, i tanke eller på ledningsnettet. Det gælder uanset hvilket desinfektionsmiddel, der anvendes.</p>

## Trusler om terror eller anden sabotage

### Kald 112 – Politi

<b>Alarm indgået</b>	Notér tidspunkt og hvordan melding er indgået. Ved ekstern henvendelse noteres navn og adresse.
<b>Varsling</b>	<b>Politiet alarmeres på 112</b> Nærmeste naboer til værkets omgivelser kontaktes og advares. Køge Kommune kontaktes.
<b>Konsekvenser</b>	Bevar ro og omtanke
<b>Handling</b>	Ved beslutning om eventuel afbrydelse af vandforsyningen i længere tid, mens sagen undersøges, orienteres forbrugerne via løbesedler, presse mv. Kommunen holdes hele tiden orienteret. Produktionsanlæg og borer holdes under konstant opsyn afhængig af truslens art.
<b>Information</b>	Vandværkets hjemmeside opdateres om situationen. Den øvrige bestyrelse holdes orienteret via mail.
<b>Udbedring af skade</b>	Såfremt der er foretaget indbrud mv., udbedres skaderne hurtigst muligt.
<b>Opfølgning</b>	Når problemet er under kontrol, adviseres forbrugerne igen.
<b>NB!</b>	Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

## Brand og eksplosion

### Kald 112 – Brandvæsen

<b>Alarm indgået</b>	Notér tidspunkt og hvordan melding er indgået. Ved ekstern henvendelse noteres navn og adresse, og der spørges om eventuelle skader, skadeomfang og skadelokalitet.
<b>Varsling</b>	<b>Brandvæsen alarmeres på 112.</b> Formand, tilsynsførende og el-installatør tilkaldes.
<b>Konsekvenser</b>	Eventuel nødforsyning etableres ved åbning af nødforsyningsforbindelserne.
<b>Handling</b>	Ved strømsvigt starter nødstrømsanlæg manuelt.
<b>Information</b>	Ved længerevarende driftsstop adviseres forbrugerne via løbesedler og presse. Vandværkets hjemmeside opdateres om situationen.
<b>Udbedring af skade</b>	Skaden udbedres hurtigst muligt.
<b>Opfølgning</b>	Når situationen er under kontrol, orienteres forbrugerne igen.
<b>NB!</b>	Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetejnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

## Lækager på ledningsnettet

<b>Alarm indgået</b>	<p>Notér tidspunkt og hvordan melding er indgået.</p> <p>Ved ekstern henvendelse noteres navn og adresse, og der spørges til omfang og eventuelle skader samt til skadelokalitet.</p>
<b>Varsling</b>	<p>Ansvarligt teknisk personale varsles: tilsynsførende, formand, næstformand.</p> <p>Herefter disponeres mandskab og materiel.</p>
<b>Konsekvenser</b>	<p>Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledninger til det berørte område fremgår af ledningsplanerne.</p> <p>Vurdering af vandskadereducerende tiltag hos de berørte forbrugere.</p>
<b>Handling</b>	<p>Lækage lokaliseres, eventuelt ved hjælp af lækageudstyr, og området afspærres ved hjælp af afspærringsmateriel.</p> <p>Etabler eventuelt nødforsyning fra nabovandværk.</p> <p>Ledningsplaner forefindes på vandværket.</p>
<b>Information</b>	<p>Ved længere stop informeres de berørte forbrugere og virksomheder ved hjælp af medier og/eller løbesedler.</p> <p>Falck og beredskab informeres om, hvilket område der er lukket.</p> <p>Vandværkets hjemmeside tages i brug, når større områder bliver berørt af lækagen.</p>
<b>Udbedring af skade</b>	<p>Kontakt Køge Kommune for indhentning af gravetilladelse, samt LER for ledningsoplysninger.</p> <p>Kontakt graveentreprenør og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt.</p> <p>Når skaden er udbedret, så skal ledningerne gennemspules og om nødvendigt desinficeres for urenheder.</p>
<b>Opfølgning</b>	<p>Om nødvendigt informeres de berørte forbrugere om skadesforløbet via hjemmeside.</p>
<b>NB!</b>	<p>Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.</p> <p>Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.</p>

## Strømsvigt

<b>Alarm indgået</b>	Notér tidspunkt og hvordan melding er indgået.
<b>Varsling</b>	Tilsynsførende kontaktes. Ved længere strømsvigt kontaktes <b>Andel</b>
<b>Konsekvenser</b>	
<b>Handling</b>	Nødstrømsanlæg startes manuelt
<b>Information</b>	Der vil normalt ikke være behov for information, da vandværkets levering til forbrugerne opretholdes.
<b>Udbedring af skade</b>	Det frarådes at foretage ændringer i installationer. Kontakt <b>Andel</b>
<b>Opfølgning</b>	Eventuel orientering om hændelsesforløbet via hjemmesiden.
<b>NB!</b>	Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetejnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

## Etablering af nødforsyning:

### Klar, forsyningselskab Køge

1. Kontakt **Klar**, Køge for varsling af brug af nødforsyning.
2. Ventil forefindes på Ringstedvej østlige side ud for Ørum Hansensvej i cykelsti tæt ved brandstander. Blåt metaldæksel.
3. Ventil åbnes langsomt og i første step kun delvis med to omgange, indtil trykket er opbygget og er ens på begge sider af ventilen.
4. Der høres en hvæsende lyd fra ventilen, mens trykket opbygges.
5. Når den hvæsende lyd ophører, er trykket opbygget, og ventilen kan åbnes helt.

## Rapportblad

<b>Forløb</b>		<b>Tidspunkt</b>	<b>Initialer</b>
Alarm indgået			
Afhjælpn. startet			


# Skabelon for pressemeddelelse

## Pressemeddelelse

**Afsender: Andelsselskabet Lellinge Vandværk**

### **Overskrift**

Overskriften skal fange øjet. Overskriften bør kun indeholde ét, entydigt budskab.

### **Indledning/Summering af budskabet**

Indledning på 2-4 linier, der opsummerer hovedbudskabet.

Tip: Hvis man færdiggør sætningen: ”Det jeg vil fortælle er ....”, vil fortsættelsen ofte være en passende overskrift eller indledning.

### **Brødtekst**

Forklar i enkle vendinger, hvad der er sket, konsekvenserne forbundet hermed, og ikke mindst hvad forbrugerne skal gøre.

### **Beskriv hvor**

Angiv det berørte område nøjagtigt.

Hvis relevant, så uddyb og forklar: Hvordan / hvorfor / hvornår

Hvis relevant, så oplys, hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger.

### **Anfør eventuelt**

### **Til frigivelse dato og klokkeslæt**

Yderligere oplysninger.

Angiv kontaktperson med navn, titel og telefonnummer.



## Skabelon til forbrugerbrev

Teksten er individuel fra sag til sag, men følgende hovedpunkter bør indgå:

1. Hvad skal folk gøre helt præcist
2. Hvornår får de mere besked
3. Hvad gør vandværket og/eller kommunen
4. Hvor kan man få mere besked, og hvem kan kontaktes
5. Hvad ved vi

Eksempel på brev om kokeanbefaling:

### **Til modtagere af drikkevand fra Andelsselskabet Lellinge Vandværk**

Ved rutinemæssig prøve på ledningsnettet den .....  
er der konstateret .....

Der er endnu ikke oplysninger om, hvorvidt drikkevandet på hele forsyningsnettet er forurenset, eller om det kun er lokalt.

Køge Kommune har derfor i samråd med Embedslægen pålagt vandværket at udstede en kokeanbefaling (se bagsiden) i Andelsselskabet Lellinge Vandværks forsyningsområde (eller i et begrænset område).

[Oplysning om kilde til forurening]

Såfremt der er tvivlsspørgsmål, beder vi jer kontakte vandværkets bestyrelse.

Vi vender tilbage med yderligere information på xxxxdag.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

Herefter navne og telefonnumre på bestyrelsen

## Kogeanbefaling

<b>Formål</b>	Bemærkninger til brug af vandværksvand i forbindelse med kogeanbefaling
<b>Kogning af drikkevand</b>	<p>Ved kogning af vandet dræbes eller inaktiveres mikroorganismer.</p> <p>Ved kogning forstås i denne vejledning, at vandet opvarmes til 100 grader i 2 minutter. Vandet skal ”spilkoge”.</p> <p>Det er vigtigt at både temperatur og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde.</p> <p>Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.</p>
<b>Kaffe- og temaskiner</b>	Kan ikke anvendes, idet der ikke opnås en temperatur på 100 grader i 2 minutter.
<b>Madlavning</b>	Vandet kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign.
<b>Skylning af salat o. lign.</b>	Vandet må ikke anvendes til skylning af grønsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand.
<b>Personlig hygiejne</b>	Vandet vil kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.
<b>Tandbørstning</b>	<p>Vandet må ikke bruges. Kogt vand kan anvendes.</p> <p>Proteser o. lign. kan også renses ved at blive lagt i kogt vand.</p>
<b>Opvask</b>	<p>Vandet er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt.</p> <p>Opvaskemaskiner kan benyttes ved anvendelse af den højeste temperatur.</p>
<b>Tøjvask</b>	Vandet kan anvendes til vask og maskinvask.
<b>Rengøring</b>	Vandet kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o. lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, -skabe el.lign., medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug.
<b>Vanding</b>	Grønsager, der indtages rå, må ikke vandes med vandværksvand.

## Eksempel på påbud fra kommunen

### Påbud efter vandforsyningslovens § 62 om afhjælpning af akut forurening.

Køge Kommune skal herved i henhold til vandforsyningsloven påbyde Lellinge Vandværk om straks:

- at finde årsagen til forsyningsanlæggets indhold af forurenede vand og underrette Køge Kommune herom
- at iværksætte foranstaltninger, der sikrer mod gentagelse af en sådan forurening af drikkevandet i forsyningsanlægget
- at sikre, at ledningsnettet er tilstrækkeligt rent, inden drikkevandsforsyningen på Køge Kommunes foranledning genoptages på normal vis uden restriktioner
- at informere beboerne i det berørte område om koge anbefaling

De påbudte foranstaltninger skal gennemføres omgående. Vandværket skal inden iværksættelse godtgøre over for Køge Kommune, at de påtænkte foranstaltninger effektivt vil afhjælpe den aktuelle forurening, herunder sikre vandforsyningen mod fremtidige forureninger. Hvis foranstaltningerne herefter måtte vise sig at være utilstrækkelige, kan kommunen med henvisning til vandforsyningslovens § 62 påbyde yderligere tiltag. Begrundelsen for påbuddet er således at sikre, at vandforsyningen til de berørte ejendomme kan genoptages på betryggende vis uden sundhedsfare.

Påbuddet meddeles derfor uden forudgående underretning jf. § 74, stk. 1 i vandforsyningsloven, fordi en øjeblikkelig indsats er påkrævet, og fordi vandværket er bekendt med sagens omstændigheder.

På grund af afgørelsens akutte karakter, har Køge Kommune bestemt, at påbuddet efterkommes uanset eventuel klage, jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 2, hvilket herved meddeles. Se også klagevejledningen sidst i denne afgørelse.

#### Baggrund

Køge Kommune modtog [dato] resultatet fra en vandanalyse, udtaget [dato] fra Lellinge Vandværk. Analysen påviste et indhold af xx på hhv. yy og zz. Der må ikke osv.

#### Underretning

Køge Kommune har underrettet følgende institutioner om sagen:

Liste

#### Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet af vandværket, Embedslægeinstitutionen samt enhver, som må antages at have en individuel interesse i sagens udfald. Klagefristen er fire uger fra tidspunktet for afgørelsens meddelelse, hvor klagen skal være modtaget i Køge Kommune. Eventuel klage skal indsendes til Køge Kommune, Torvet 1, Køge, som videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte nn sagsbehandler på tlf.: xxxx xxxx

Med venlig hilsen


## **Distributionsliste**

Beredskabsplanen distribueres til følgende:

- Køge Kommune, Natur og miljø
- Vandværkets bestyrelse
- Skovbo VVS, Sten Henriksen
- El-installatøren
- Lellinge Vandværk Vinkelstien 6

Beredskabsplanen ajourføres hvert år på første bestyrelsesmøde i maj efter den ordinære generalforsamling.

12.12.2022.

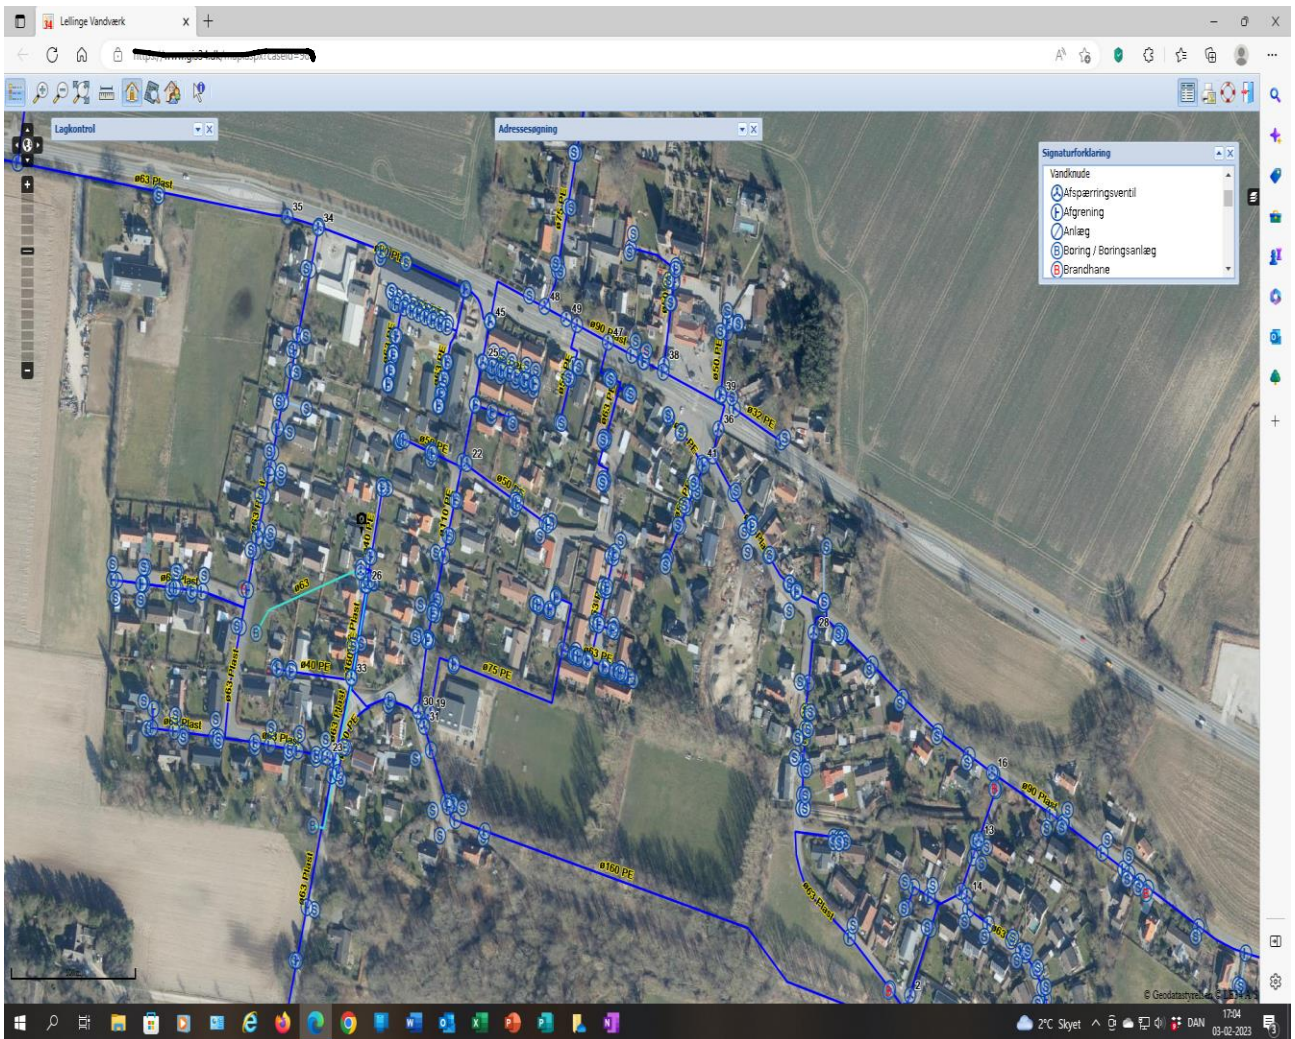

**Bilag: Lellinge Vandværks centrale ledningsnet**

**Områdetegninger med hovedstophaner forefindes på Vandværket Vinkelstien 8.**